

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации Автозаводского  
района города Нижнего Новгорода

А.В. Нагин

«02» сентября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)**

№ 166 (02-66)

город Нижний Новгород  
Автозаводский район

«02» сентября 2016г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», (МБДОУ «Детский сад № 25»)
- 1.2. Адрес объекта 603138, г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д.3, (распоряжение № 1752-р от 27.06.2003 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детство», акт приемки-передачи основных средств в бюджетных учреждениях № 1 от 01.09.2003 г.)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1318,90 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7 489,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1983 г., последнего капитального ремонта - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25», (МБДОУ «Детский сад № 25»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603138, г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д.3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 100, вместимость - 138, пропускная способность - 120

**3. Состояние доступности объекта**


**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Доступ в учреждение осуществляется от остановки городского транспорта «Аптека»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Аптека» - 200 м (до калитки),
- 3.2.2 Время движения (пешком): от остановки «Аптека» 3 мин. до (калитки).
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером): нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



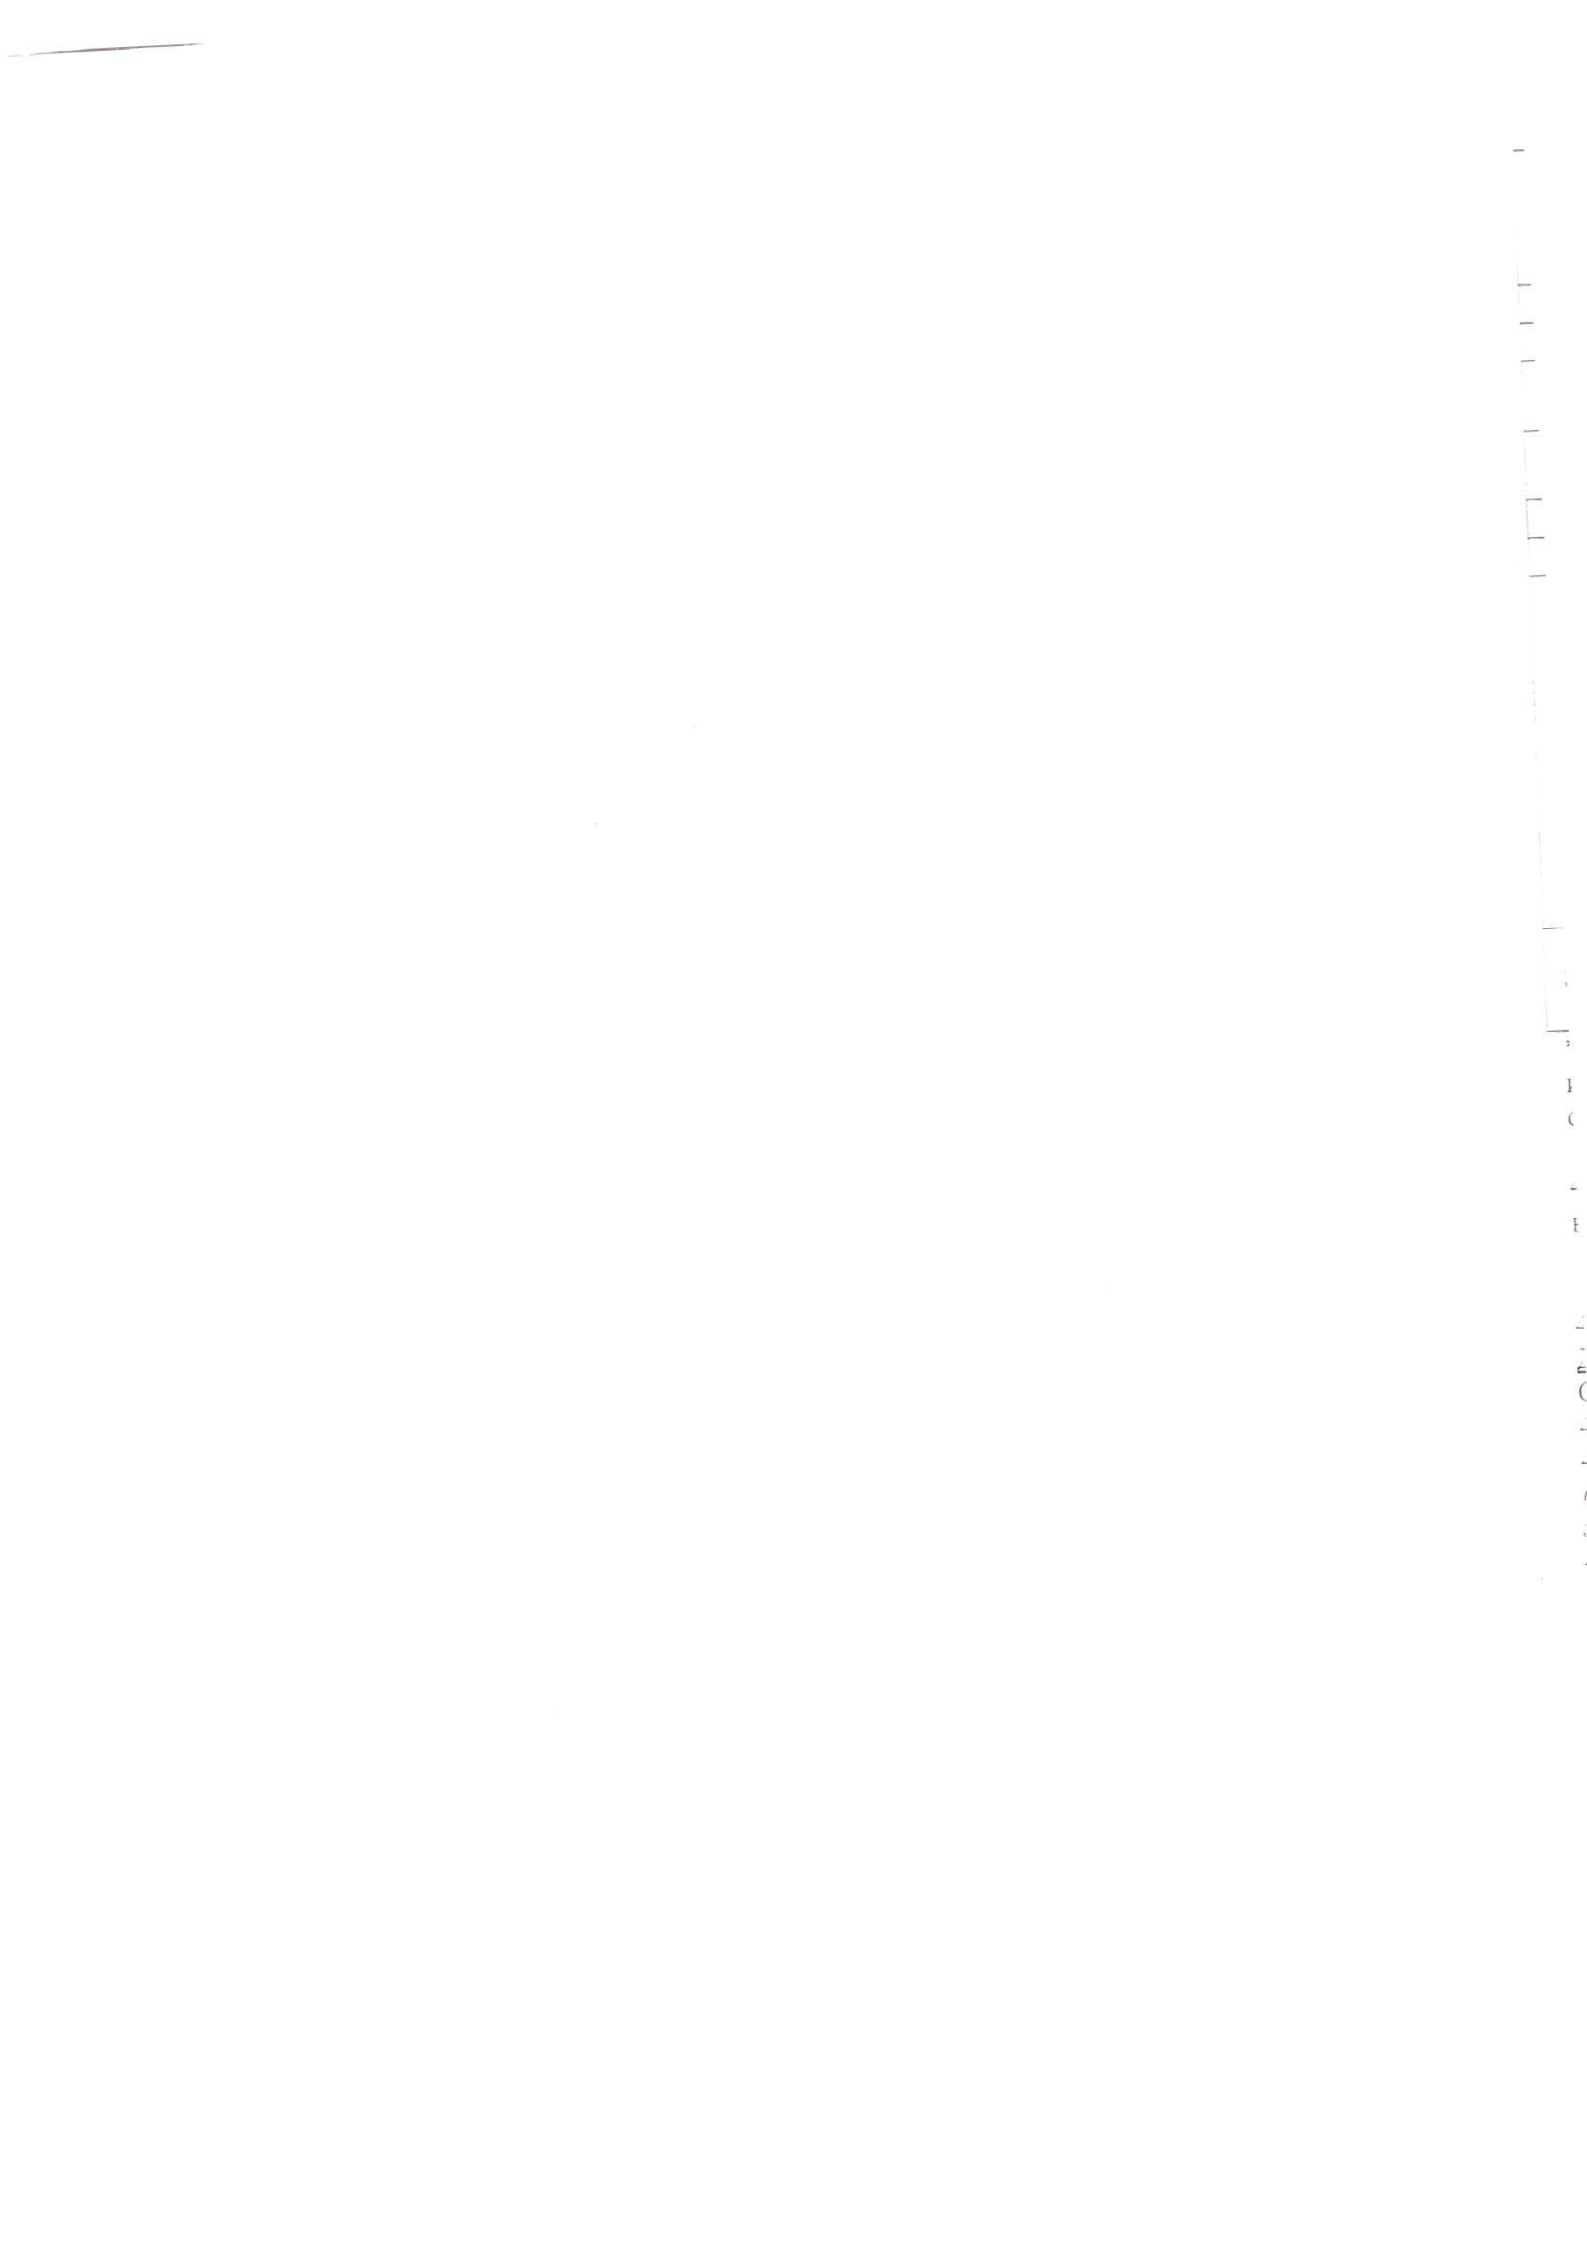



ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1. Территории, прилегающей к объекту
- 2. Входа (входов) в здание
- 3. Путей движения в здании
- 4. Зоны ценового назначения объекта
- 5. Санитарно-гигиенических помещений
- 6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 45 шт.

Позажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода по социальным вопросам

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования

администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Заместитель начальника управления дошкольного образования

администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Главный специалист администрации

Автозаводского района г. Н. Новгорода

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Председатель Прюкской местной организации

«Всероссийское общество слепых»

представители организации, расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 25»

Заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад № 25»

Заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад № 25»

Управленческое решение согласовано «04» сентября 2016 г. (протокол № 4) Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

Н.В. Кузнецова

И.В. Лапина

Т.В. Варанкин

Т.Н. Кондратьев

Т.И. Галкина

М.В. Смирнова

И.В. Парфенова

Н.К. Матасова



## II Заключенные по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*		№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации** (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
	ДУ-И (О, Г, У, С)	-			
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О, Г, У, С)	-		5,6,7,10	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индизидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ «Летский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д.3

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
					Значи мо для инвали да (катего -рия)	О,С,У		
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л11	10	Кровые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. СП 59.13330.2012 (П.4.1.12)	О,С,У	Установка тактильных средств выделение кровых ступеней	Ремонт
2.2	Ланус (наружный)	нет	-		-	-	-	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Вх.пл. 1	11	-	О,С,У	-	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	12	-			Не требуется
2.5	Тамбур	есть	Т1	15	-	О,С,У	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЛ** - доступно условно, **ВДЛ** - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Вход 1
		№ на плане	№ фото	
Ремонт текущий	ДП-И (О, Г, У, С)	Л.н.1, Др.1,2 Т1	10,11,12 15	
Рекомендации по адаптации* (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ				

II Заключение по зоне:



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**  
 МБДОУ «Детский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Литвинойцев, д.3  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональных элементов	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание работ	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	К 1,2,13 18,19, 20,21, 7,8,9,1 0	-	-	-	-	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л 2	23,24	Красные ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт
3.3	Ландус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Рекомендации по адаптации* (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования СИ	Приложение		Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования СИ)	Наименование структурно-функциональной зоны
	№ фото	№ на плане		
Ремонт текущий	16,17,18,19, 20,21,22,23, 24	К 1,2; Д 3,4,5,6,7, 8,9,10 Л2	ДУ-И (С,Г,У)	Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно \*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ «Детский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д. 3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	№ функционально-планировочного элемента	есть/нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание объектов	Работы по адаптации	
			№ на плане	№ фото					Выявленные нарушения	Работы по адаптации объектов
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	1,2,3,4	Д	4,5,6	Отсутствие системы индивидуального обслуживания. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.7.1.11)	Установка системы индивидуально обслуживаемых	Установки	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинетная индивидуальная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	-	-





\* указывается: **ДП-В** - полностью доступно всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - полностью доступно избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - избирательно (указать категорию инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); **ДП** - доступно условно, **ВНД** - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	№ фото	№ на плане	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Место прилегания	Место прилегания
				Приложение	
-	-	-	-	Труда	-

#### II Заключение по зоне:

Работы по адаптации объектов	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	№ на плане	№ фото	Наличие элемента		Место прилегания
					есть/нет	нет	
Виды работ	Содержание	Содержание	№ на плане	№ фото	нет	нет	Труда
-	-	-	-	-	-	-	-

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_  
 I Результаты обследования:  
 МБДОУ «Детский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Политейков, д.3  
 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант II – места прилегания труда



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ «Детский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Подтобойцев, д.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональной зоны	есть / нет	№ на плане		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание работ	Работы по адаптации объектов
			есть	нет					
5.1	Туалетная комната	есть	4	42	38,39, 40,41, 42	Отсутствует тревожная кнопка Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все	1. Установка тревожной кнопки	Ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет							
5.3	Бытовая комната	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

**II Заключение по зоне:**

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности*	№ на плане	№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	
				Приложение	Ремонт текущий
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (С,Г,У)	4	41,42	38,39,40	Ремонт текущий

\* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов: ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно, указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно полностью; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - недоступно \*\*указывается один из вариантов: не указывается; ремонт (технический, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения; не указывается - организация адаптивной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад № 25», г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, д.3  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане		
6.1	Визуальные средства	есть	-	Отсутствуют указатели направления движения. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256. ГОСТ Р 52875	Необходима установка указателей движения и таблички с наименованием учреждения
6.2	Акустические средства	нет	-		Нет
6.3	Тактильные средства	нет	-		Нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Система информации на объекте.
		№ на плане	№ фото	
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ	Доступно	-	-	Система информации на объекте.
Ремонт текущий	Доступно	-	-	Система информации на объекте.

\* указывается: ДТ-В - доступно полностью всем; ДТ-И (К, О, С, Т, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Т, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно \*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



рошнуровано, пронумеровано, скреплено

печатью

цифрой 10 (расшифровка) листа(ов)

заведующий И.В. Лапина проректор

наим должности И.В. Лапина (И.В. Лапина)

подпись И.В. Лапина расшифровка

